

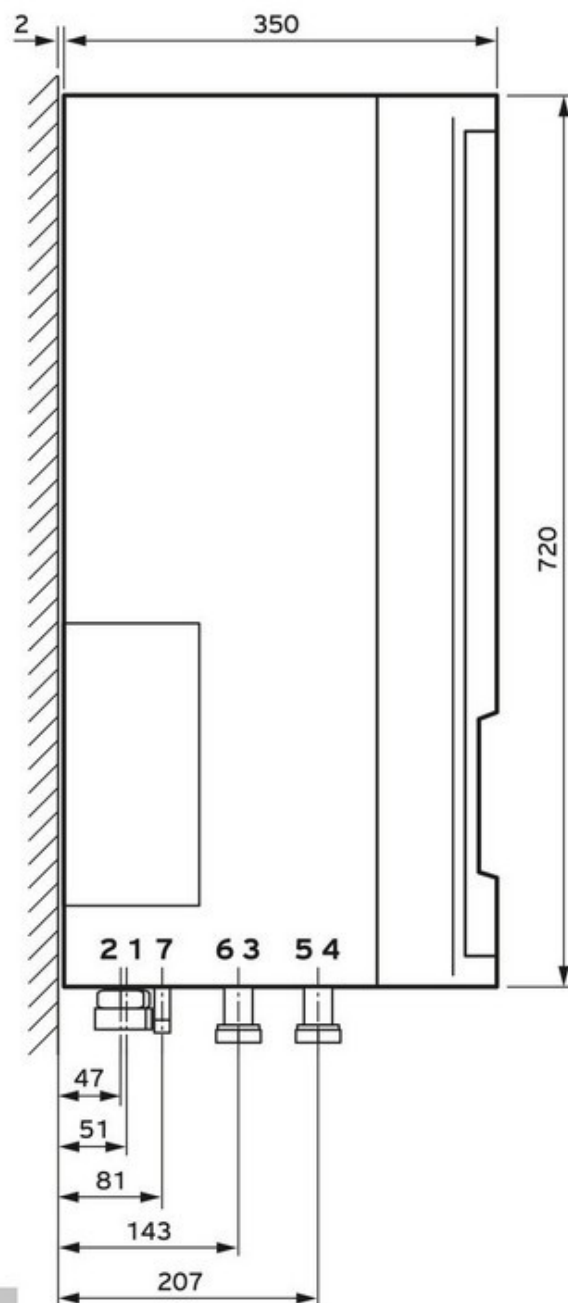


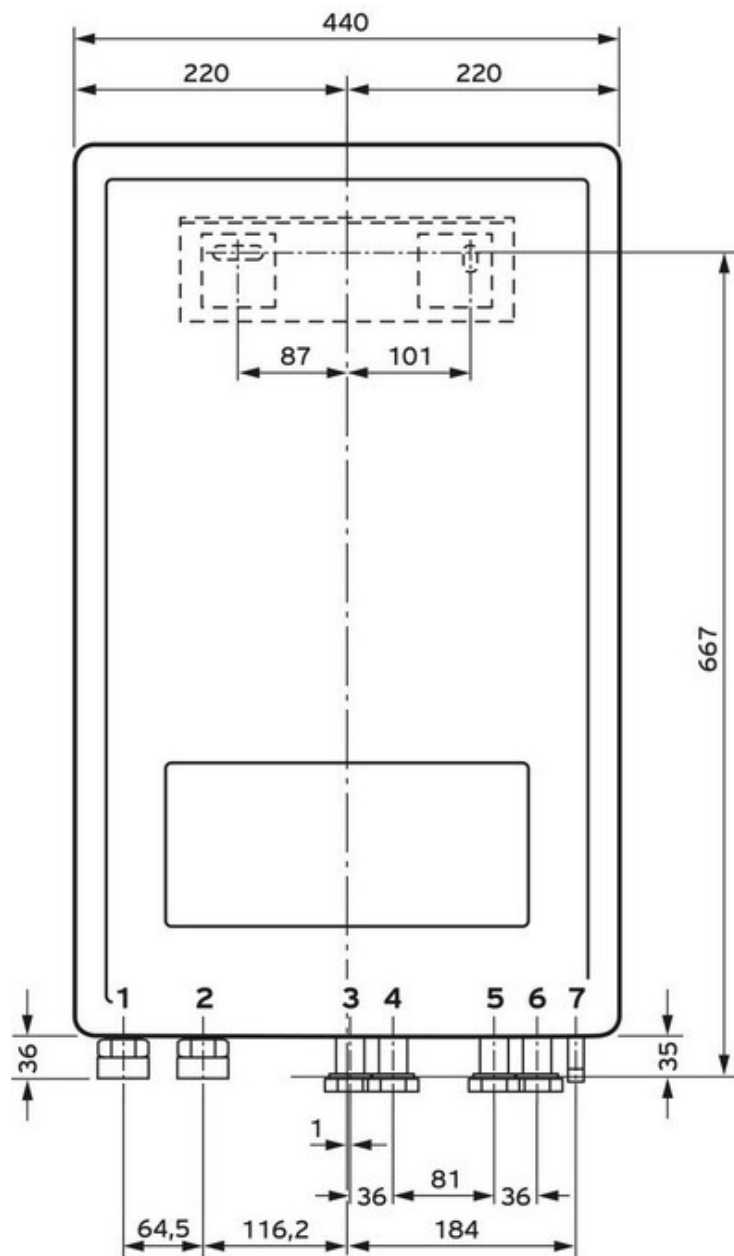

Mindestabstände und Montagefreiräume

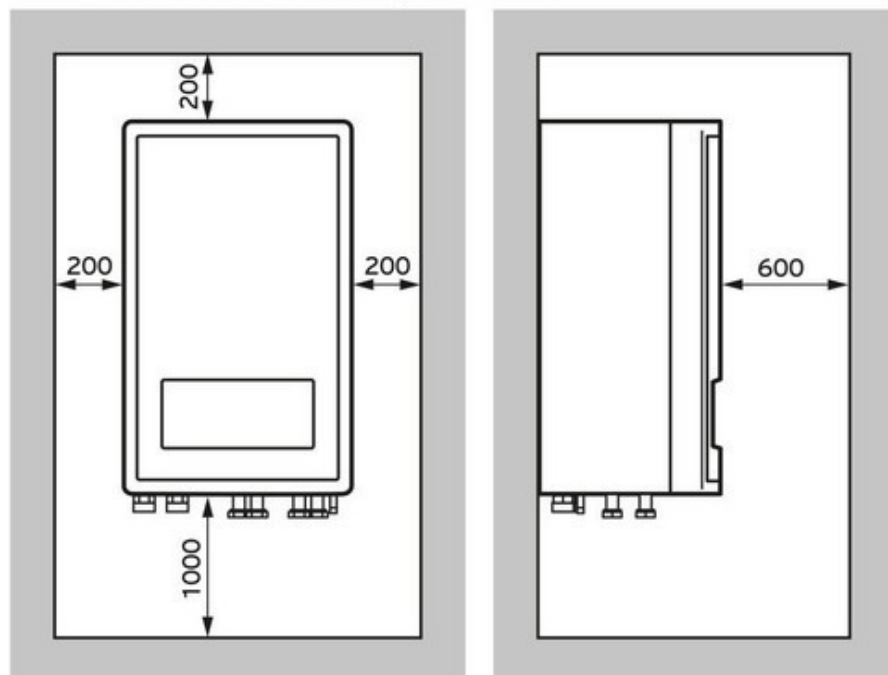

- 1 Vorlauf von der Wärmepumpe G 1 1/4
- 2 Rücklauf zur Wärmepumpe G 1 1/4
- 3 Rücklauf Warmwasserspeicher G 1
- 4 Vorlauf Warmwasserspeicher G 1
- 5 Vorlauf Gebäudekreis G 1
- 6 Rücklauf Gebäudekreis G 1
- 7 Ablauf Sicherheitsventil